


Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» филиал «Шахтинский»
(филиал «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»)
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ


Адрес места нахождения юридического лица: 344112, Россия, г.Ростов-на-Дону, ул.Новомосковская, д.21-23, офис 412
Адрес места нахождения филиала: 346500, Россия, Ростовская область, г.Шахты, ул.Советская, д.120
Адрес места осуществления деятельности: 346523, Россия, Ростовская область, г.Шахты, пер.Калиновского, дом №1-а
тел.8(8636) 22-94-91, e-mail fhlaboratoria@guproursv.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной лаборатории
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»


«29» 10

Гальцева О.Н.

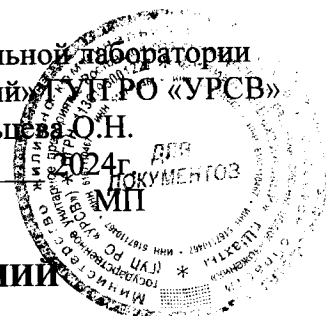

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2778/24 от «29» октября 2024г.

1.Наименование, место нахождения (регистрации), телефон заказчика: филиал «Красносулинский» ГУП РО «УРСВ», 346357, Ростовская область, г.Красный Сулин, пер.Свободы, 1а, телефон 8(86367) 5-33-11

2.Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации): ГУП РО «УРСВ», 344112, г.Ростов-на-Дону, ул.Новомосковская, д.21-23, офис 412

3.Наименование проб (образцов): вода питьевая

4.Изготовитель: -

4.1 Юридический адрес изготовителя: -

4.2 Фактический адрес изготовителя: -

5.Дата, время начала и окончания отбора проб (образцов): -

6.Дата и время доставки проб (образцов) в ИЛ: «29» октября 2024г., 11 час 21 мин

7.Акт отбора № 245 от «29» октября 2024г. (акт отбора проб предоставлен заказчиком)

8.Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы (образцы): пробы (образцы) отобраны и доставлены заказчиком

9.Цель отбора: распоряжение №276-Р ГУП РО "УРСВ" от 04.10.2024г.

10.Место отбора проб (образцов): г. Красный Сулин: вход на п.Н-ГРЭС, водопроводный кран, ул.Шоссейная, б/н, городской резервуар №1, 2, ул.Шоссейная, б/н, городской резервуар №3, ул.Металлистов, 1а, строение 4, резервуар

11.НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 56237-2014 (информация предоставлена заказчиком в акте отбора проб)

12.Дополнения, отклонения или исключения из метода: -

13.Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: -

14.Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, изотермический контейнер с охлаждающими вставками (информация предоставлена заказчиком в акте отбора проб)

15.Коды проб (образцов): 291024C5386, 291024C5387, 291024C5388, 291024C5389

16.Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора и доставки несет филиал «Красносулинский» ГУП РО «УРСВ»

17.Сведения об оборудовании (средства измерений, испытательное оборудование), которое использовалось при отборе проб и проведении испытаний:

Наименование оборудования, заводской номер	Сведения о поверке/аттестации/калибровке	
	Номер	Срок поверки/ аттестации/калибровки
1	2	3
Хроматограф газовый портативный ФГХ, модификации ФГХ-1, зав.№ 414	свидетельство о поверке №С-ТТ/13-08-2024/362314459	от 13.08.2024г. до 12.08.2025г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6

Санитарно-химические испытания

Дата проведения испытаний: 29.10.2024г.

код пробы 291024С5386, регистрационный номер в журнале 5386: г.Красный Сулин, вход на п.Н-ГРЭС,
водопроводный кран

1	Массовая концентрация хлороформа	менее 0,0003	не более 0,06	мг/дм ³	«Методика измерений массовой концентрации бромдихлорметана, дибромхлорметана, дихлорметана, 1,2- дихлорэтана, 1,1- дихлорэтиле-на, метанола, трибромметана, три- хлорметана, трихлорэтилена, тет- рахлорметана, тетрахлорэтилена методом газовой хроматографии» Методика ООО НПФ «ЭКАН»
---	-------------------------------------	--------------	---------------	--------------------	---

код пробы 291024С5387, регистрационный номер в журнале 5387: г.Красный Сулин, ул.Шоссейная, б/н, городской
резервуар №1, 2

1	Массовая концентрация хлороформа	менее 0,0003	не более 0,06	мг/дм ³	«Методика измерений массовой концентрации бромдихлорметана, дибромхлорметана, дихлорметана, 1,2- дихлорэтана, 1,1- дихлорэтиле-на, метанола, трибромметана, три- хлорметана, трихлорэтилена, тет- рахлорметана, тетрахлорэтилена методом газовой хроматографии» Методика ООО НПФ «ЭКАН»
---	-------------------------------------	--------------	---------------	--------------------	---

1	2	3	4	5	6
код пробы 291024СМ5388, регистрационный номер в журнале 5388: г.Красный Сулин, ул.Шоссейная, б/н, городской резервуар №3					
1	Массовая концентрация хлороформа	менее 0,0003	не более 0,06	мг/дм ³	«Методика измерений массовой концентрации бромдихлорметана, дибромхлорметана, дихлорметана, 1,2-дихлорэтана, 1,1-дихлорэтилен-на, метанола, трибромметана, трихлорметана, трихлорэтилена, тетрахлорметана, тетрахлорэтилена методом газовой хроматографии» Методика ООО НПФ «ЭКАН»
код пробы 291024С5389, регистрационный номер в журнале 5389: г.Красный Сулин, ул.Металлистов, 1а, строение 4, резервуар					
1	Массовая концентрация хлороформа	менее 0,0003	не более 0,06	мг/дм ³	«Методика измерений массовой концентрации бромдихлорметана, дибромхлорметана, дихлорметана, 1,2-дихлорэтана, 1,1-дихлорэтилен-на, метанола, трибромметана, трихлорметана, трихлорэтилена, тетрахлорметана, тетрахлорэтилена методом газовой хроматографии» Методика ООО НПФ «ЭКАН»

Ответственный за оформление данного протокола:
техник по приему, кодированию и
регистрации проб Кожанова С.А.

подпись




Интерпретация результатов испытаний: -

Испытательная лаборатория филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» ограничивает ответственность лаборатории, так как не осуществляла отбор и доставку в ИЛ проб (образцов), поэтому полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком пробам (образцам).

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись



Конец протокола лабораторных испытаний № 2778/24 от «29» октября 2024г.



Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения»
(Филиал «Красносулинский» ГУП РО «УРСВ»)
346357, Ростовская область, г. Красный Сулин, пер. Свободы, 1а, тел./факс: 8(86367)53311.
Лаборатория по контролю качества питьевой и сточных вод
Свидетельство № 0063 об оценке состояния измерений от 14 сентября 2023г.

ПРОТОКОЛ
Лабораторных испытаний
№ 236 от 17.10.2024г

Наименование предприятия (водного объекта)	Филиал «Красносулинский» ГУП РО «УРСВ»
Место отбора проб	Г. Красный Сулин: Вход на п. Н-ГРЭС. Водопроводный кран; Ул. Шоссейная б/н Городской резервуар №1, 2; Ул. Шоссейная б/н Городской резервуар №3; Ул. Металлистов №1а строение 4 Резервуар;
АКТ отбора проб	№ 236
Дата и время отбора пробы	17.10.2024г
Дата окончания анализа	18.10.2024г
Цель испытаний:	Производственный контроль
НД на метод отбора:	ГОСТ Р 56237-214 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах» ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»
Сведения о средствах измерений	Спектрофотометр ПЭ зав.№53000144 свидетельство о поверке С-ВР/14-06-2024/347006028 действительно до 13.06.2025г; Весы электронные Highland зав.№ АЕ 7641536 свидетельство о поверке С-ВР/05-06-2024/345632665 действительно до 04.06.2025г; РН- метр 150МИ свидетельство о поверке С-ВР/31-07-2024/372333263 действительно до 30.07.2025г;
Испытательное оборудование	Шкаф сушильный СНОЛ -3,5.3,5.3,5/зав № 14529 аттестат № 002273

Результаты лабораторных испытаний представлены в приложении (Приложение на 4-х листах)

Начальник лаборатории
по контролю качества питьевой и сточных вод

Л.В. Казьмина.

Физико-химические исследования качества воды

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методы исследований	Результат измерения	Погрешность	Требования СанПиН 1.2.3685-21
Г. Красный Сулин: Вход на п. Н-ГРЭС. Водопроводный кран;						
Органолептические показатели						
1	Запах 20°/60°С	Балл	ГОСТ Р 57164-16	0/1		Не более 2
2	Привкус	Балл	ГОСТ Р 57164-16	0		Не более 2
3	Цветность	Градус	ГОСТ 31868-12	11,9	2,4	Не более 20
4	Мутность	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-16	0,94	0,19	Не более 1,5
Показатели, связанные с технологией водоподготовки						
1	Хлор остаточный	мг/дм³	ГОСТ 18190-72	0,85	0,26	0,8-1,2
Обобщенные показатели						
1	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	ГОСТ 18164-72	1986,2	39,7	1000(1500) *
2	Жесткость общая	Мг-экв/дм³	ГОСТ 31954-2012	12,5	1,9	7,0(10) *
3	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	ГОСТ 55684-2013	1,66	0,33	5,0
4	Нефтепродукты	мг/дм³	ГОСТ 51797-2001	менее 0,05	-	0,1
5	АПАВ	мг/дм³	ГОСТ 31857-2012	менее 0,010	-	0,5
6	Водородный показатель pH	Ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3 :121-97	7,80	0,20	6-9
7	Кальций	мг/дм³	ФР 1.31.2002.00647 (Изд.2005 г.)	101,0	5,1	80
8	Магний	мг/дм³	Расчет (общая жесткость – кальций)	89,7	4,5	50
9	Щелочность	мг/дм³	ГОСТ 31957-2012	7,6	0,9	
10	Гидрокарбонаты/карбонаты	мг/дм³	ГОСТ 31957-2012	427,0/18,0		
Неорганические показатели						
1	Аммоний ион	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	менее 0,10	-	2
2	Нитрит-ион	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	менее 0,003	-	3,0
3	Нитрат-ион	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	1,12	0,22	45
4	Полифосфаты	мг/дм³	ГОСТ 18309-2014	0,04	0,02	3,5
5	Хлорид-ионы	мг/дм³	ГОСТ 4245-72	126,0	1,4	350
6	Сульфат-ионы	мг/дм³	ГОСТ 31940-12	1296,0	129,6	500
7	Железо общее	мг/дм³	ГОСТ 4011-72	0,12	0,03	0,3(1,0) *
8	Марганец	мг/дм³	ГОСТ 4974-2014	0,010	0,003	0,1
Ул. Шоссейная б/н Городской резервуар №1, 2;						
Органолептические показатели						
1	Запах 20°/60°С	Балл	ГОСТ Р 57164-16	0/1		Не более 2
2	Привкус	Балл	ГОСТ Р 57164-16	0		Не более 2
3	Цветность	Градус	ГОСТ 31868-12	12,0	2,4	Не более 20
4	Мутность	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-16	0,99	0,20	Не более 1,5
Показатели, связанные с технологией водоподготовки						
1	Хлор остаточный	мг/дм³	ГОСТ 18190-72	0,85	0,26	0,8-1,2

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методы исследований	Результат измерения	Погреш- ность	Требования СанПиН 1.2.3685-21
Обобщенные показатели						
1	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	ГОСТ 18164-72	1956,2	39,1	1000(1500) *
2	Жесткость общая	Мг-экв/дм³	ГОСТ 31954-2012	12,4	1,9	7,0(10) *
3	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	ГОСТ 55684-2013	1,68	0,34	5,0
4	Нефтепродукты	мг/дм³	ГОСТ 51797-2001	менее0,05	-	0,1
5	АПАВ	мг/дм³	ГОСТ 31857-2012	менее0,010	-	0,5
6	Водородный показатель рН	Ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3 :121-97	7,83	0,20	6-9
7	Кальций	мг/дм³	ФР 1.31.2002.00647 (Изд.2005 г.)	101,2	5,1	80
8	Магний	мг/дм³	Расчет (общая жесткость – кальций)	90,0	4,5	50
9	Щелочность	мг/дм³	ГОСТ 31957-2012	7,6	0,9	
10	Гидрокарбонаты/ карбонаты	мг/дм³	ГОСТ 31957-2012	427,0/18,0		
Неорганические показатели						
1	Аммоний ион	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	менее0,10	-	2
2	Нитрит-ион	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	менее0,003	-	3,0
3	Нитрат-ион	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	1,20	0,24	45
4	Полифосфаты	мг/дм³	ГОСТ 18309-2014	0,05	0,02	3,5
5	Хлорид-ионы	мг/дм³	ГОСТ 4245-72	120,0	1,4	350
6	Сульфат-ионы	мг/дм³	ГОСТ 31940-12	1277,7	127,8	500
7	Железо общее	мг/дм³	ГОСТ 4011-72	0,12	0,03	0,3(1,0) *
8	Марганец	мг/дм³	ГОСТ 4974-2014	0,010	0,003	0,1
Ул. Шоссейная б/н Городской резервуар №3;						
Органолептические показатели						
1	Запах 20°/60°С	Балл	ГОСТ Р 57164-16	0/1		Не более 2
2	Привкус	Балл	ГОСТ Р 57164-16	0		Не более 2
3	Цветность	Градус	ГОСТ 31868-12	12,0	2,4	Не более 20
4	Мутность	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-16	0,96	0,19	Не более 1,5
Показатели, связанные с технологией водоподготовки						
1	Хлор остаточный	мг/дм³	ГОСТ 18190-72	0,85	0,26	0,8-1,2
Обобщенные показатели						
1	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	ГОСТ 18164-72	1943,8	38,9	1000(1500) *
2	Жесткость общая	Мг-экв/дм³	ГОСТ 31954-2012	12,4	1,9	7,0(10) *
3	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	ГОСТ 55684-2013	1,64	0,33	5,0
4	Нефтепродукты	мг/дм³	ГОСТ 51797-2001	менее0,05	-	0,1
5	АПАВ	мг/дм³	ГОСТ 31857-2012	менее0,010	-	0,5

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методы исследований	Результат измерения	Погрешность	Требования СанПиН 1.2.3685-21
6	Водородный показатель рН	Ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3 :121-97	7,85	0,20	6-9
7	Кальций	мг/дм³	ФР 1.31.2002.00647 (Изд.2005 г.)	100,2	5,0	80
8	Магний	мг/дм³	Расчет (общая жесткость – кальций)	91,2	4,6	50
9	Щелочность	мг/дм³	ГОСТ 31957-2012	7,6	0,9	
10	Гидрокарбонаты/ карбонаты	мг/дм³	ГОСТ 31957-2012	427,0/18,0		

Неорганические показатели

1	Аммоний ион	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	менее0,10	-	2
2	Нитрит-ион	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	менее0,003	-	3,0
3	Нитрат-ион	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	1,10	0,22	45
4	Полифосфаты	мг/дм³	ГОСТ 18309-2014	0,05	0,02	3,5
5	Хлорид-ионы	мг/дм³	ГОСТ 4245-72	128,5	1,4	350
6	Сульфат-ионы	мг/дм³	ГОСТ 31940-12	1258,1	125,8	500
7	Железо общее	мг/дм³	ГОСТ 4011-72	0,12	0,03	0,3(1,0) *
8	Марганец	мг/дм³	ГОСТ 4974-2014	0,010	0,003	0,1

Ул. Металлистов №1а строение 4 Резервуар;

Органолептические показатели

1	Запах 20°/60°С	Балл	ГОСТ Р 57164-16	0/1		Не более 2
2	Привкус	Балл	ГОСТ Р 57164-16	0		Не более 2
3	Цветность	Градус	ГОСТ 31868-12	12,0	2,4	Не более 20
4	Мутность	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-16	0,99	0,20	Не более 1,5

Показатели, связанные с технологией водоподготовки

1	Хлор остаточный	мг/дм³	ГОСТ 18190-72	0,85	0,26	0,8-1,2
---	-----------------	--------	---------------	------	------	---------

Обобщенные показатели

1	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	ГОСТ 18164-72	1971,0	39,4	1000(1500) *
2	Жесткость общая	Мг-экв/дм³	ГОСТ 31954-2012	12,5	1,9	7,0(10) *
3	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	ГОСТ 55684-2013	1,62	0,32	5,0
4	Нефтепродукты	мг/дм³	ГОСТ 51797-2001	менее0,05		0,1
5	АПВ	мг/дм³	ГОСТ 31857-2012	менее0,010		0,5
6	Водородный показатель рН	Ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3 :121-97	7,85	0,20	6-9
7	Кальций	мг/дм³	ФР 1.31.2002.00647 (Изд.2005 г.)	101,0	5,1	80
8	Магний	мг/дм³	Расчет (общая жесткость – кальций)	90,6	4,5	50
9	Щелочность	мг/дм³	ГОСТ 31957-2012	7,6	0,9	
10	Гидрокарбонаты/ карбонаты	мг/дм³	ГОСТ 31957-2012	427,0/18,0		

Неорганические показатели

1	Аммоний ион	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	менее0,10	-	2
2	Нитрит-ион	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	менее0,003	-	3,0
3	Нитрат-ион	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014	1,25	0,25	45
4	Полифосфаты	мг/дм³	ГОСТ 18309-2014	0,05	0,02	3,5

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	НД на методы исследований	Результат измерения	Погреш- ность	Требования СанПиН 1.2.3685-21
5	Хлорид-ионы	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72	127,0	1,4	350
6	Сульфат-ионы	мг/дм ³	ГОСТ 31940-12	1290,0	129,0	500
7	Железо общее	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72	0,12	0,03	0,3(1,0) *
8	Марганец	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014	0,010	0,003	0,1

Протокол подготовил:
Инженер-химик



Е.Ю.Письменская.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области"

(ФБУЗ "ЦГ и Э в РО")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области"

Юридический адрес: 344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 7-я линия ул, дом 67, тел.: (863) 251-04-92

e-mail: master@donses.ru


ОГРН 1056167011944 ИНН 6167080156

Адреса мест осуществления деятельности: 344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 7-я линия ул, дом 67 а,
Цок.эт:1,12,13,15,17-19,22-23а,28,35; 1эт:1а,11-21,23-26,28,30,32-47а; 2эт:9,11-14,16,17,19,20,22,23; 3эт:7-20,22-25,27-
35,37-39; 4эт:11-14,19,20,22-28,30-34; 5эт:8-11,13-16,18,20-23,25-30,32,38,40,41, тел.: +7 (863) 251-04-92, e-mail:
master@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU:510114

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом - химик-эксперт,
Руководитель ИЛЦ

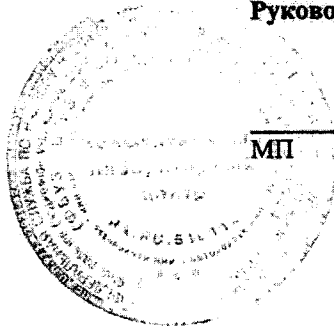

А.В. Ефимова
МП

А.В. Ефимова
24.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 61-00/24173-24, 61-00/24177-24, 61-00/24180-24, 61-00/24182-24 - 61-00/24183-24 от 24.10.2024

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ" ФИЛИАЛ «КРАСНОСУЛИНСКИЙ» (ИНН 6167110467 ОГРН
У136195001227)

2. Юридический адрес: 344112, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. НОВОМОСКОВСКАЯ Д.
21-23, ОФИС 412

Фактический адрес: Ростовская обл., Красносулинский район, г. Красный Сулин, пер. Свободы, 1А

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 61-00/24173-24 - вода питьевая централизованного водоснабжения. Распределительная сеть,
Проба № 61-00/24177-24 - вода питьевая централизованного водоснабжения. Распределительная сеть,
Проба № 61-00/24180-24 - вода питьевая централизованного водоснабжения. Распределительная сеть,
Проба № 61-00/24182-24 - вода питьевая централизованного водоснабжения. Распределительная сеть,
Проба № 61-00/24183-24 - вода питьевая централизованного водоснабжения. Распределительная сеть

4. Место отбора:

Проба № 61-00/24173-24 - г. Красный Сулин вход на п. Н-ГРЭС. водопроводный кран, ГУП РО "УРСВ" филиал
"Красносулинский", Ростовская обл., р-н Красносулинский,
Проба № 61-00/24177-24 - г. Красный Сулин, ул. Шоссейная б/н, насосная 1-го подъема, резервуар 1, 2, ГУП РО
"УРСВ" филиал "Красносулинский", Ростовская обл., р-н Красносулинский,
Проба № 61-00/24180-24 - г. Красный Сулин, ул. Шоссейная б/н, насосная 1-го подъема, резервуар 3, ГУП РО
"УРСВ" филиал "Красносулинский", Ростовская обл., р-н Красносулинский,
Проба № 61-00/24182-24 - г. Красный Сулин, ул. Металлистов, 1а, строение 4, резервуар, ГУП РО "УРСВ" филиал
"Красносулинский", Ростовская обл., р-н Красносулинский,
Проба № 61-00/24183-24 - х. Малая Гнилуша, ул. Центральная, 3, ГУП РО "УРСВ" филиал "Красносулинский",
Ростовская обл., р-н Красносулинский

5. Условия отбора:

Дата отбора: 14.10.2024 07:50

Ф.И.О., должность: Лазаренко И. А. лаборант химического анализа ГУП РО «УРСВ» филиал «Красносулинский»

Условия доставки: Автотранспорт

Проба № 61-00/24173-24, 61-00/24177-24, 61-00/24180-24, 61-00/24182-24 - 61-00/24183-24 от 24.10.2024

Проба № 61-00/24173-24, 61-00/24177-24, 61-00/24180-24, 61-00/24182-24 - 61-00/24183-24 от 24.10.2024

Проба № 61-00/24173-24, 61-00/24177-24, 61-00/24180-24, 61-00/24182-24 - 61-00/24183-24 от 24.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2024 11:20

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-04/4820 от 14 октября 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 61-00/24173-С-24, 61-00/24177-С-24, 61-00/24180-С-24, 61-00/24182-С-24, 61-00/24183-С-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31951-2012 Вода питьевая. Определение содержания летучих галогенорганических соединений газожидкостной хроматографией

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Комплексы аппаратно-программные для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000", 1 и 2	952598

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 7-я линия ул, дом 67 а, Цок.эт:1,12,13,15,17-19,22-23а,28,35; 1эт:1а,11-21,23-26,28,30,32-47а; 2эт:9,11-14,16,17,19,20,22,23; 3эт:7-20,22-25,27-35,37-39; 4эт:11-14,19,20,22-28,30-34; 5эт:8-11,13-16,18,20-23,25-30,32,38,40,41

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Регистрационный номер пробы 61-00/24173-24

Образец поступил 14.10.2024 11:40

дата начала испытаний 14.10.2024 11:40, дата окончания испытаний 21.10.2024 15:55

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня(единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Массовая концентрация бромдихлорметана	мг/дм ³	0,00090±0,00023	Не более 0,03 (мг/л)	ГОСТ 31951-2012 п. 6
2	Массовая концентрация дибромхлорметана	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,03 (мг/л)	ГОСТ 31951-2012 п. 6

Дополнительная информация: мг/дм³ = мг/л

Место осуществления деятельности: 344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 7-я линия ул, дом 67 а, Цок.эт:1,12,13,15,17-19,22-23а,28,35; 1эт:1а,11-21,23-26,28,30,32-47а; 2эт:9,11-14,16,17,19,20,22,23; 3эт:7-20,22-25,27-35,37-39; 4эт:11-14,19,20,22-28,30-34; 5эт:8-11,13-16,18,20-23,25-30,32,38,40,41

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Регистрационный номер пробы 61-00/24177-24

Образец поступил 14.10.2024 11:40

дата начала испытаний 14.10.2024 11:40, дата окончания испытаний 21.10.2024 15:55

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня(единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Массовая концентрация бромдихлорметана	мг/дм ³	0,00090±0,00023	Не более 0,03 (мг/л)	ГОСТ 31951-2012 п. 6
2	Массовая концентрация дибромхлорметана	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,03 (мг/л)	ГОСТ 31951-2012 п. 6

Дополнительная информация: мг/дм³ = мг/л

Место осуществления деятельности: 344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 7-я линия ул, дом 67 а, Цок.эт:1,12,13,15,17-19,22-23а,28,35; 1эт:1а,11-21,23-26,28,30,32-47а; 2эт:9,11-14,16,17,19,20,22,23; 3эт:7-20,22-25,27-35,37-39; 4эт:11-14,19,20,22-28,30-34; 5эт:8-11,13-16,18,20-23,25-30,32,38,40,41

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Регистрационный номер пробы 61-00/24180-24

Образец поступил 14.10.2024 11:40

дата начала испытаний 14.10.2024 11:40, дата окончания испытаний 21.10.2024 15:55

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±	Величина допустимого уровня(единицы измерения)	НД на методы исследований
-------	-------------------------	-------------------	------------------------	--	---------------------------

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 61-00/24173-24, 61-00/24177-24, 61-00/24180-24, 61-00/24182-24 - 61-00/24183-24 от 24.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

			погрешность, $P=0,95$	измерения при необходимости	
1	Массовая концентрация бромдихлорметана	мг/дм ³	Менее 0,0008	Не более 0,03 (мг/л)	ГОСТ 31951-2012 п. 6
2	Массовая концентрация дибромхлорметана	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,03 (мг/л)	ГОСТ 31951-2012 п. 6

Дополнительная информация: мг/дм³ = мг/л

Место осуществления деятельности: 344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 7-я линия ул, дом 67 а,
Пок.эт: 1,12,13,15,17-19,22-23а,28,35; 1эт:1а,11-21,23-26,28,30,32-47а; 2эт:9,11-14,16,17,19,20,22,23; 3эт:7-20,22-25,27-35,37-39; 4эт:11-14,19,20,22-28,30-34; 5эт:8-11,13-16,18,20-23,25-30,32,38,40,41

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Регистрационный номер пробы 61-00/24182-24

Образец поступил 14.10.2024 11:40

дата начала испытаний 14.10.2024 11:40, дата окончания испытаний 21.10.2024 15:55

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, $P=0,95$	Величина допустимого уровня(единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Массовая концентрация бромдихлорметана	мг/дм ³	Менее 0,0008	Не более 0,03 (мг/л)	ГОСТ 31951-2012 п. 6
2	Массовая концентрация дибромхлорметана	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,03 (мг/л)	ГОСТ 31951-2012 п. 6

Дополнительная информация: мг/дм³ = мг/л

Место осуществления деятельности: 344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 7-я линия ул, дом 67 а,
Пок.эт: 1,12,13,15,17-19,22-23а,28,35; 1эт:1а,11-21,23-26,28,30,32-47а; 2эт:9,11-14,16,17,19,20,22,23; 3эт:7-20,22-25,27-35,37-39; 4эт:11-14,19,20,22-28,30-34; 5эт:8-11,13-16,18,20-23,25-30,32,38,40,41

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Регистрационный номер пробы 61-00/24183-24


Образец поступил 14.10.2024 11:40

дата начала испытаний 14.10.2024 11:40, дата окончания испытаний 21.10.2024 15:56

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, $P=0,95$	Величина допустимого уровня(единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Массовая концентрация бромдихлорметана	мг/дм ³	Менее 0,0008	Не более 0,03 (мг/л)	ГОСТ 31951-2012 п. 6
2	Массовая концентрация дибромхлорметана	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,03 (мг/л)	ГОСТ 31951-2012 п. 6

Дополнительная информация: мг/дм³ = мг/л

Ответственный за оформление протокола:
техник отделения отбора, приема,
регистрации, кодирования и хранения
образцов


(подпись)

Е.А. Гончарова

Конец протокола испытаний № 61-00/24173-24, 61-00/24177-24, 61-00/24180-24, 61-00/24182-24 - 61-00/24183-24 от 24.10.2024

М.п.п. Образец

Ответственный за оформление протокола:
техник отделения отбора, приема,
регистрации, кодирования и хранения
образцов

Конец протокола испытаний № 61-00/24173-24, 61-00/24177-24, 61-00/24180-24, 61-00/24182-24 - 61-00/24183-24 от 24.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области"
(ФБУЗ "ЦГиЭ в РО")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области"

Юридический адрес: 344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 7-я линия ул, дом 67, тел.: (863) 251-04-92
e-mail: master@donses.ru
ОГРН 1056167011944 ИНН 6167080156

Адреса мест осуществления деятельности: 344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 7-я линия ул, дом 67 а,
Цок.эт:1,12,13,15,17-19,22-23а,28,35; 1эт:1а,11-21,23-26,28,30,32-47а; 2эт:9,11-14,16,17,19,20,22,23; 3эт:7-20,22-25,27-
35,37-39; 4эт:11-14,19,20,22-28,30-34; 5эт:8-11,13-16,18,20-23,25-30,32,38,40,41, тел.: +7 (863) 251-04-92, e-mail:
master@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510114

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом - химик-эксперт,
Руководитель ИЛЦ




А.В. Ефимова
18.10.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 61-00/24174-24 - 61-00/24176-24, 61-00/24179-24, 61-00/24181-24 от 18.10.2024

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ" (ИНН 6167110467 ОГРН 1136195001227)

2. Юридический адрес: 344112, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ НОВОМОСКОВСКАЯ Д.
21-23, ОФИС 412

Фактический адрес: Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Новомосковская, д. 21-23

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 61-00/24174-24 - вода питьевая централизованного водоснабжения перед подачей в сеть.Водопровод из
поверхностного источника,

Проба № 61-00/24175-24 - вода питьевая централизованного водоснабжения перед подачей в сеть.Водопровод из
поверхностного источника,

Проба № 61-00/24176-24 - вода питьевая централизованного водоснабжения перед подачей в сеть.Водопровод из
поверхностного источника,

Проба № 61-00/24179-24 - вода питьевая централизованного водоснабжения перед подачей в сеть.Водопровод из
поверхностного источника,

Проба № 61-00/24181-24 - вода питьевая централизованного водоснабжения перед подачей в сеть.Водопровод из
поверхностного источника

4. Место отбора:

Проба № 61-00/24174-24 - вход на п. Н-ГРЭС, водопроводный кран, Ростовская обл, г Красный Сулин,

Проба № 61-00/24175-24 - насосная 1 подъема, резервуар № 1, 2, Ростовская обл, г Красный Сулин, ул
Шоссейная, б/н,

Проба № 61-00/24176-24 - насосная 1 подъема, резервуар № 3, Ростовская обл, г Красный Сулин, ул Шоссейная,
б/н,

Проба № 61-00/24179-24 - строение 4 резервуар, Ростовская обл, г Красный Сулин, ул Металлистов, 1а,

Проба № 61-00/24181-24 - х. Малая Гнилуша, Ростовская обл, х Малая Гнилуша, ул Центральная, д. 3

5. Условия отбора:

Дата отбора:

14.10.2024 07:50

Протокол испытаний № 61-00/24174-24 - 61-00/24176-24, 61-00/24179-24, 61-00/24181-24 от 18.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Ф.И.О., должность: Лазаренко И. А. - лаборант химического анализа ГУП РО "УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ" филиал «Красносулинский»

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.10.2024 11:20

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-04/4819 от 14 октября 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 61-00/24174-Б-24, 61-00/24175-Б-24, 61-00/24176-Б-24, 61-00/24179-Б-24, 61-00/24181-Б-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	24705
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М-2	6533

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 7-я линия ул, дом 67 а, Цок.эт:1,12,13,15,17-19,22-23а,28,35; 1эт:1а,11-21,23-26,28,30,32-47а; 2эт:9,11-14,16,17,19,20,22,23; 3эт:7-20,22-25,27-35,37-39; 4эт:11-14,19,20,22-28,30-34; 5эт:8-11,13-16,18,20-23,25-30,32,38,40,41
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований
Регистрационный номер пробы 61-00/24174-24
Образец поступил 14.10.2024 11:40
дата начала испытаний 14.10.2024 11:40, дата окончания испытаний 16.10.2024 13:12

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Место осуществления деятельности: 344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 7-я линия ул, дом 67 а, Цок.эт:1,12,13,15,17-19,22-23а,28,35; 1эт:1а,11-21,23-26,28,30,32-47а; 2эт:9,11-14,16,17,19,20,22,23; 3эт:7-20,22-25,27-35,37-39; 4эт:11-14,19,20,22-28,30-34; 5эт:8-11,13-16,18,20-23,25-30,32,38,40,41
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований
Регистрационный номер пробы 61-00/24175-24
Образец поступил 14.10.2024 11:40
дата начала испытаний 14.10.2024 11:40, дата окончания испытаний 16.10.2024 13:12

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Место осуществления деятельности: 344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 7-я линия ул, дом 67 а, Цок.эт:1,12,13,15,17-19,22-23а,28,35; 1эт:1а,11-21,23-26,28,30,32-47а; 2эт:9,11-14,16,17,19,20,22,23; 3эт:7-20,22-25,27-35,37-39; 4эт:11-14,19,20,22-28,30-34; 5эт:8-11,13-16,18,20-23,25-30,32,38,40,41 Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований Регистрационный номер пробы 61-00/24176-24 Образец поступил 14.10.2024 11:40 дата начала испытаний 14.10.2024 11:40, дата окончания испытаний 16.10.2024 13:13					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
Место осуществления деятельности: 344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 7-я линия ул, дом 67 а, Цок.эт:1,12,13,15,17-19,22-23а,28,35; 1эт:1а,11-21,23-26,28,30,32-47а; 2эт:9,11-14,16,17,19,20,22,23; 3эт:7-20,22-25,27-35,37-39; 4эт:11-14,19,20,22-28,30-34; 5эт:8-11,13-16,18,20-23,25-30,32,38,40,41 Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований Регистрационный номер пробы 61-00/24179-24 Образец поступил 14.10.2024 11:40 дата начала испытаний 14.10.2024 11:40, дата окончания испытаний 16.10.2024 13:14					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
Место осуществления деятельности: 344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 7-я линия ул, дом 67 а, Цок.эт:1,12,13,15,17-19,22-23а,28,35; 1эт:1а,11-21,23-26,28,30,32-47а; 2эт:9,11-14,16,17,19,20,22,23; 3эт:7-20,22-25,27-35,37-39; 4эт:11-14,19,20,22-28,30-34; 5эт:8-11,13-16,18,20-23,25-30,32,38,40,41 Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований Регистрационный номер пробы 61-00/24181-24 Образец поступил 14.10.2024 11:40 дата начала испытаний 14.10.2024 11:40, дата окончания испытаний 16.10.2024 13:15					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
программист отделения отбора, приема,
регистрации, кодирования и хранения
образцов


(подпись) Т.Б. Кваша

Конец протокола испытаний № 61-00/24174-24 - 61-00/24176-24, 61-00/24179-24, 61-00/24181-24 от 18.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области"

(ФБУЗ "ЦГиЭ в РО")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Ростовской области" в городе Каменске-Шахтинском

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в городе Каменске-Шахтинском

Юридический адрес: 344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 7-я линия ул, дом 67, тел.: (863) 251-04-92

e-mail: master@donses.ru

ОГРН 1056167011944 ИНН 6167080156

Адреса мест осуществления деятельности: 347810, Ростовская обл, Каменск-Шахтинский г, Героев Пионеров ул, дом
15а, тел.: , e-mail: ; 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79, тел.: , e-
mail: ; 347851, Ростовская обл, Каменский р-н, Глубокий рп, Семашко пер, домовладение 51, тел.: , e-mail: ; 347810,
Ростовская обл, Каменск-Шахтинский г, Пушкина ул, дом 79, тел.: +78636572263, e-mail: kam@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510876



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом - врач-бактериолог,
Руководитель ИЛЦ

И.О. Гусева

24.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 61-00-23/10893-24 от 24.10.2024

1. **Заказчик:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ» (ИНН 6167110467, ОГРН 1136195001227)

2. **Юридический адрес:** 344112, Россия, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Новомосковская, 21-23, офис 412

Фактический адрес: 344112, Россия, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Новомосковская, 21-23, офис 412

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения. Распределительная
сеть

4. **Место отбора:** Филиал «Красносулинский» ГУП РО «УРСВ», вход на пос. Н-ГРЭС, кран пробоотборный,
Ростовская обл, г. Красный Сулин, п. Н-ГРЭС

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 21.10.2024--

Ф.И.О., должность: Письменская Е. Ю., инженер-химик филиала «Красносулинский» ГУП РО «УРСВ»

Условия доставки: образцы доставлены автотранспортом заказчика

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.10.2024 14:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль., Заявка №23-01-11/1628 от 18 октября 2024 г.,
Акт отбора №238 от 21.10.2024г филиала «Красносулинский» ГУП РО «УРСВ», Акт приема №23-03.4-05/2107.1
от 21.10.2024г

«Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ)».

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

8. **Код образца (пробы):** 61-00-23/10893-3Б-24

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования
воды»

Протокол испытаний № 61-00-23/10893-24 от 24.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области"

(ФБУЗ "ЦГиЭ в РО")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Ростовской области" в городе Каменске-Шахтинском

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в городе Каменске-Шахтинском

Юридический адрес: 344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 7-я линия ул, дом 67, тел.: (863) 251-04-92

e-mail: master@donses.ru

ОГРН 1056167011944 ИНН 6167080156

Адреса мест осуществления деятельности: 347810, Ростовская обл, Каменск-Шахтинский г, Героев Пионеров ул, дом
15а, тел.: , e-mail: ; 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79, тел.: , e-
mail: ; 347851, Ростовская обл, Каменский р-н, Глубокий рп, Семашко пер, домовладение 51, тел.: , e-mail: ; 347810,
Ростовская обл, Каменск-Шахтинский г, Пушкина ул, дом 79, тел.: +78636572263, e-mail: kam@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510876



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом - врач-бактериолог,
Руководитель ИЛЦ

И.О. Гусева

24.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 61-00-23/10893-24 от 24.10.2024

1. **Заказчик:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ» (ИНН 6167110467, ОГРН 1136195001227)

2. **Юридический адрес:** 344112, Россия, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Новомосковская, 21-23, офис 412

Фактический адрес: 344112, Россия, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Новомосковская, 21-23, офис 412

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения. Распределительная
сеть

4. **Место отбора:** Филиал «Красносулинский» ГУП РО «УРСВ», вход на пос. Н-ГРЭС, кран пробоотборный,
Ростовская обл, г.Красный Сулин, п.Н-ГРЭС

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 21.10.2024--

Ф.И.О., должность: Письменская Е. Ю., инженер-химик филиала «Красносулинский» ГУП РО «УРСВ»

Условия доставки: образцы доставлены автотранспортом заказчика

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.10.2024 14:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль., Заявка №23-01-11/1628 от 18 октября 2024 г.,
Акт отбора №238 от 21.10.2024г филиала «Красносулинский» ГУП РО «УРСВ», Акт приема №23-03.4-05/2107.1
от 21.10.2024г

«Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ)».

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

8. **Код образца (пробы):** 61-00-23/10893-3Б-24

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования
воды»

Протокол испытаний № 61-00-23/10893-24 от 24.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области"

(ФБУЗ "ЦГиЭ в РО")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Ростовской области" в городе Каменске-Шахтинском

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в городе Каменске-Шахтинском

Юридический адрес: 344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 7-я линия ул, дом 67, тел.: (863) 251-04-92
e-mail: master@donses.ru

ОГРН 1056167011944 ИНН 6167080156

Адреса мест осуществления деятельности: 347810, Ростовская обл, Каменск-Шахтинский г, Героев Пионеров ул, дом
15а, тел.: , e-mail: ; 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79, тел.: , e-
mail: ; 347851, Ростовская обл, Каменский р-н, Глубокий рп, Семашко пер, домовладение 51, тел.: , e-mail: ; 347810,
Ростовская обл, Каменск-Шахтинский г, Пушкина ул, дом 79, тел.: +78636572263, e-mail: kam@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510876



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом - врач-бактериолог,
Руководитель ИЛЦ

И.О. Гусева
И.О. Гусева
24.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 61-00-23/10890-24 - 61-00-23/10892-24 от 24.10.2024

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ» (ИНН 6167110467, ОГРН 1136195001227)

2. Юридический адрес: 344112, Россия, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Новомосковская, 21-23, офис 412

Фактический адрес: 344112, Россия, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Новомосковская, 21-23, офис 412

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 61-00-23/10890-24 - Вода питьевая централизованного водоснабжения. Перед подачей в сеть.

Водопровод из поверхностного источника,

Проба № 61-00-23/10891-24 - Вода питьевая централизованного водоснабжения. Перед подачей в сеть.

Водопровод из поверхностного источника,

Проба № 61-00-23/10892-24 - Вода питьевая централизованного водоснабжения. Перед подачей в сеть.

Водопровод из поверхностного источника

4. Место отбора:

Проба № 61-00-23/10890-24 – Филиал «Красносулинский» ГУП РО «УРСВ», городские резервуары, кран
пробоотборный на выходе из резервуаров №1-2, Ростовская обл, г Красный Сулин, ул Шосейная, б/н,

Проба № 61-00-23/10891-24 - Филиал «Красносулинский» ГУП РО «УРСВ», городской резервуар, кран

пробоотборный резервуара №3 в помещении насосной, Ростовская обл, г Красный Сулин, ул Шосейная, б/н,

Проба № 61-00-23/10892-24 - Филиал «Красносулинский» ГУП РО «УРСВ», резервуар, кран пробоотборный
резервуара в помещении насосной, Ростовская обл, г Красный Сулин, ул Металлистов, 1а, строение 4

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Проба № 61-00-23/10890-24 - 21.10.2024 --,

Проба № 61-00-23/10891-24 - 21.10.2024 --,

Проба № 61-00-23/10892-24 – 21.10.2024--

Ф.И.О., должность: Письменская Е. Ю., инженер-химик Филиала «Красносулинский» ГУП РО «УРСВ»

Условия доставки: образцы доставлены автотранспортом заказчика

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.10.2024 14:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 61-00-23/10890-24 --,

Протокол испытаний № 61-00-23/10890-24 - 61-00-23/10892-24 от 24.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Проба № 61-00-23/10891-24 - -,
Проба № 61-00-23/10892-24 - -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль., Заявка №23-01-11/1628 от 18 октября 2024 г., Акт отбора №238 от 21.10.2024г филиала «Красносулинский» ГУП РО «УРСВ», Акт приема №23-03.4-05/2106.1 от 21.10.2024г

«Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)».

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

8. Код образца (пробы): 61-00-23/10890-3Б-24, 61-00-23/10891-3Б-24, 61-00-23/10892-3Б-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды»

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метр и иономер, pH-150-МИ	2406
2	Весы неавтоматического действия, HL-200i	Q 40247177
3	Термометр для оборудования медицинской техники, СП	112
4	Термометр для оборудования медицинской техники, СП	56
5	Термостат суховоздушный, ТС-80	8643
6	Термостат суховоздушный, ТС-80М	1875

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в городе Красный Сулин Регистрационный номер пробы 61-00-23/10890-24 Образец поступил 21.10.2024 14:00 Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79 дата начала испытаний 21.10.2024 14:10, дата окончания испытаний 24.10.2024					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний; ± погрешность/неопределенность, доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня; (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VII
2	Бактерии рода Salmonella	в 1дм ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.XIII
3	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.X
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VI
5	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.V
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VIII
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в городе Красный Сулин Регистрационный номер пробы 61-00-23/10891-24 Образец поступил 21.10.2024 14:00 Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79 дата начала испытаний 21.10.2024 14:10, дата окончания испытаний 24.10.2024					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний; ± погрешность/неопределенность, доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня; (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VII

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 61-00-23/10890-24 - 61-00-23/10892-24 от 24.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний; ± погрешность/неопределенность, доверительная вероятность(при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня; (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
2	Бактерии рода Salmonella	в 1дм ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.ХІІІ
3	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.Х
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI
5	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°С	КОЕ/см ³	5	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VIIІ

Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в городе Красный Сулин

Регистрационный номер пробы 61-00-23/10892-24

Образец поступил 21.10.2024 14:00

Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79

дата начала испытаний 21.10.2024 14:10, дата окончания испытаний 24.10.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний; ± погрешность/неопределенность, доверительная вероятность(при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня; (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VII
2	Бактерии рода Salmonella	в 1дм ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.ХІІІ
3	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.Х
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI
5	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°С	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VIIІ

Сальмонеллы=Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы

Ответственный за оформление протокола:

помощник врача по коммунальной гигиене  Титова Е.В.

(подпись)

Конец протокола испытаний № 61-00-23/10890-24 - 61-00-23/10892-24 от 24.10.2024